
ESTUDO TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL DE TAIÓ

Anexo 12.b - Sobrezoneamento

INTEGRAL
Soluções em Engenharia

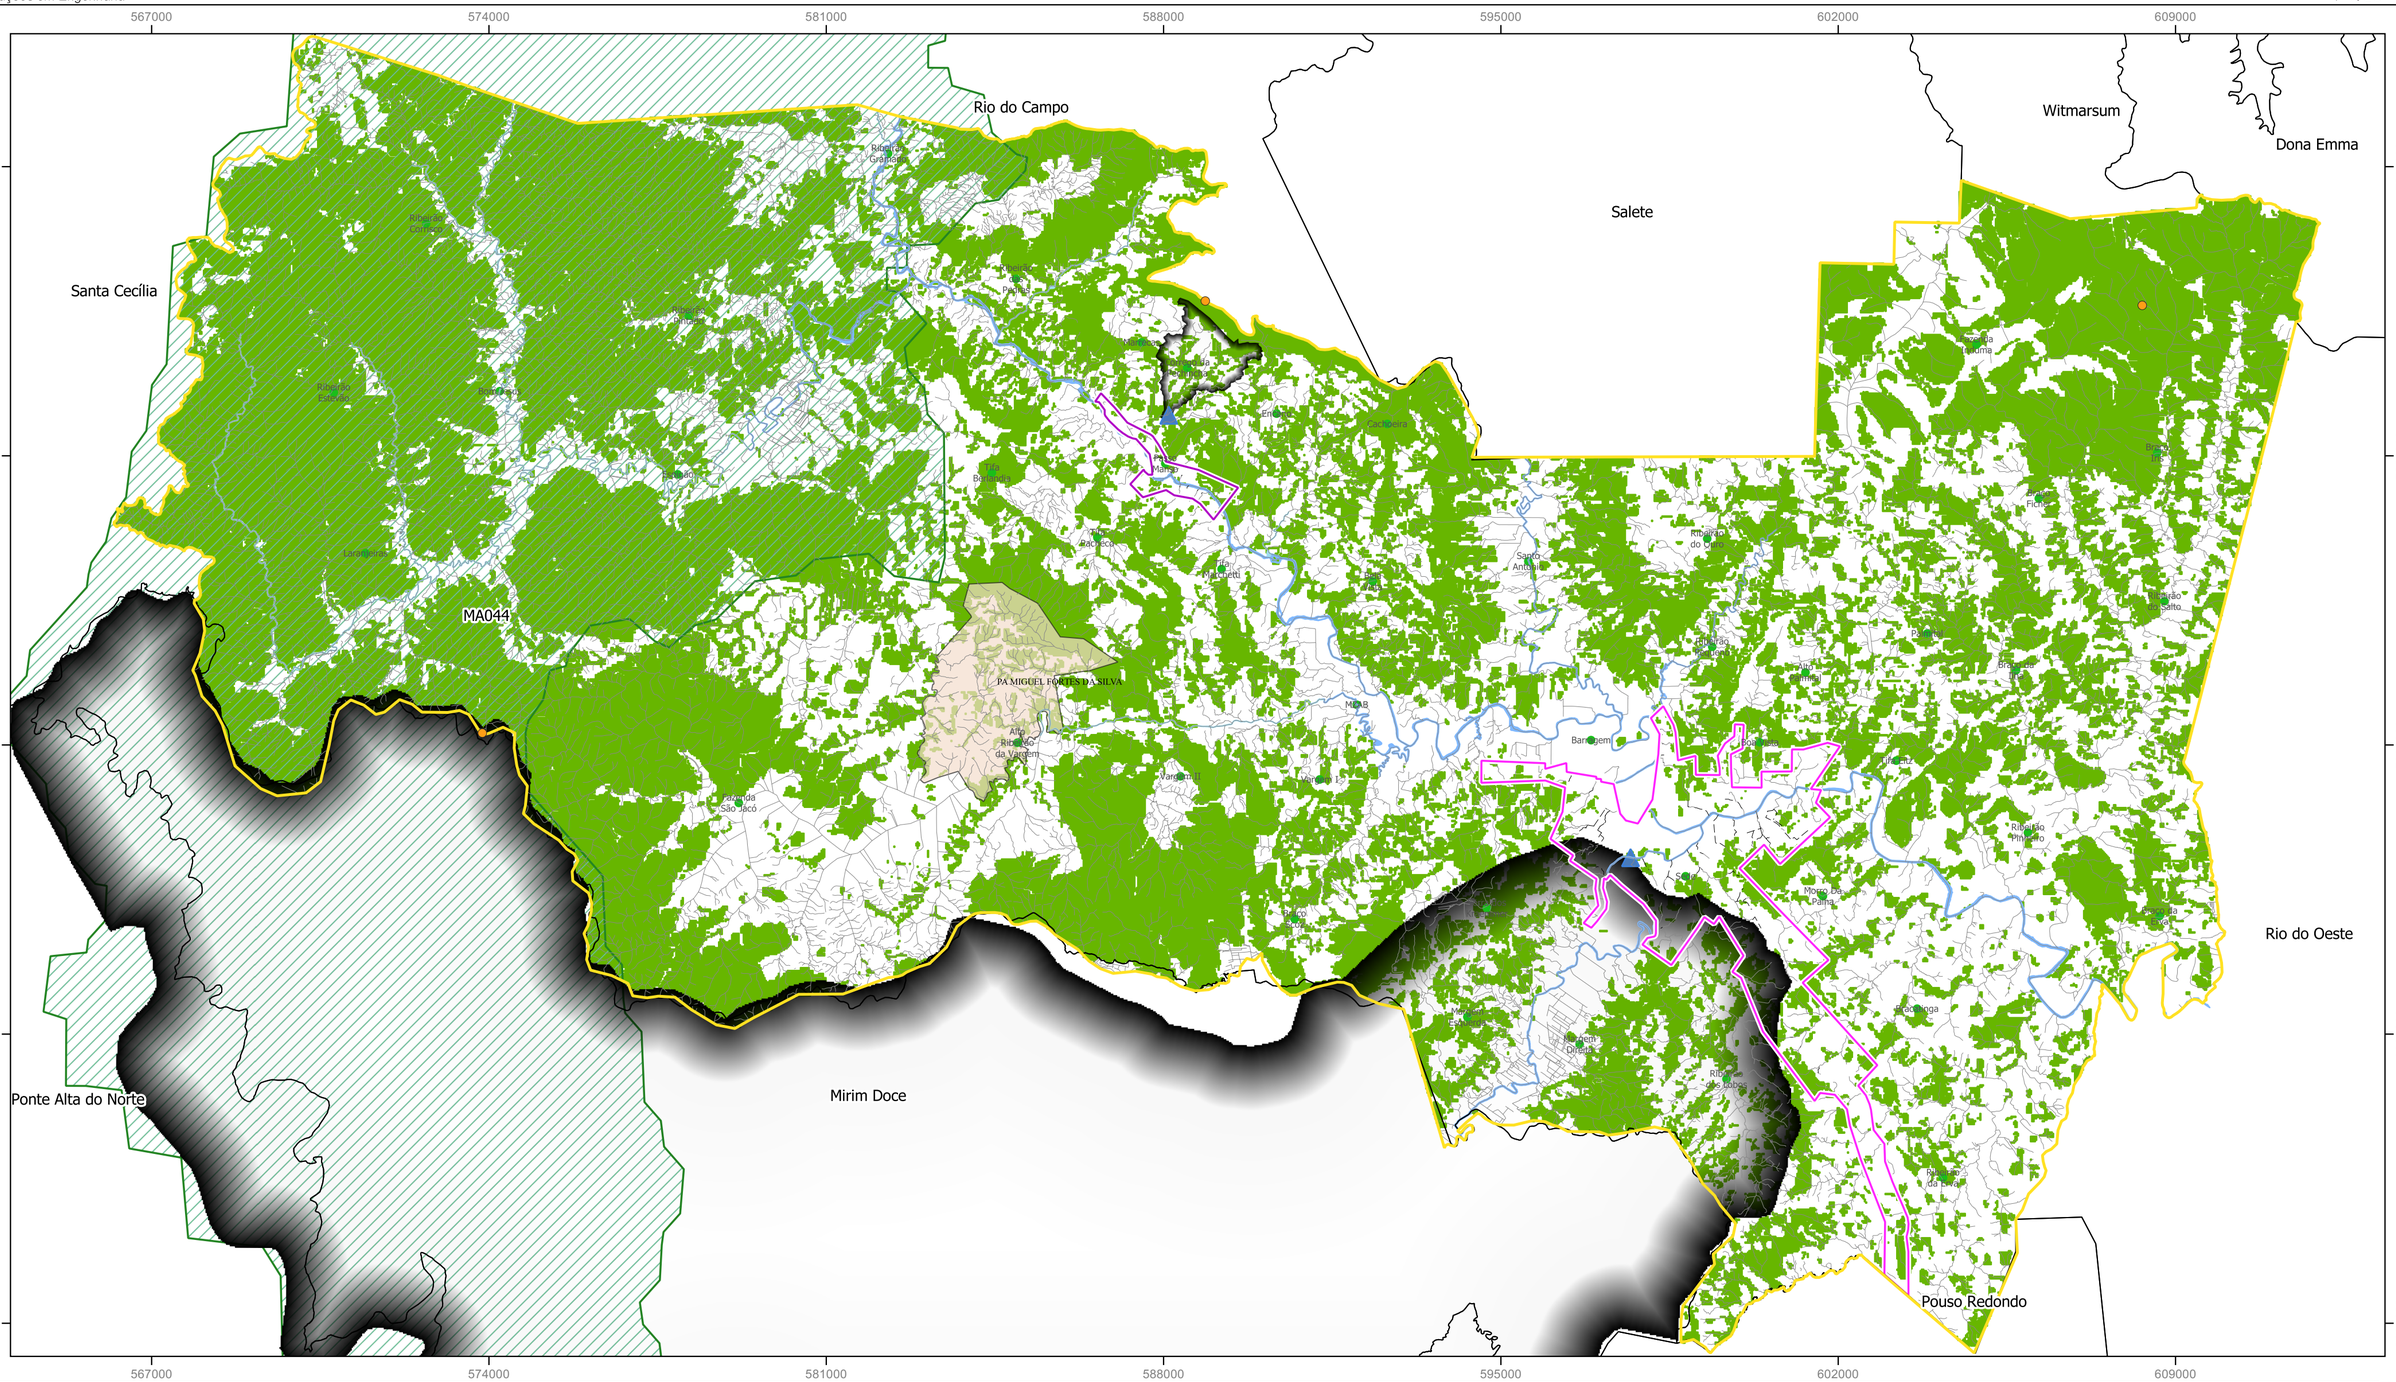

Legenda

- Limites Municipais
- Taió
- Localidades

Perímetros Urbanos

- Sede
- Passo Manso
- Ribeirão Pinheiro
- Curso d' água (0 - 10m)
- Macrodrenagem
- Curso d'agua (0 - 10 m)
- Curso d'agua (10 - 50 m)
- Áreas indicadas para criação de Unidades de Conservação
- Pontos de captação água bruta
- Assentamento de Terra INCRA
- Área de Especial Interesse Hídrico
- Unidades de Conservação
- Áreas Prioritárias para Convervação da Mata Antlântica
- Remansecente Floresta Natural Uso do solo

Fonte:

- Limites Municipais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2018), https://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html
- Perímetro Urbano/Localidades/Hidrografia, Prefeitura Municipal de Taió (2023);
- Remanescentes Florestais, Uso e Ocupação do Solo, MapBiomas (2019);
- Assentamento da Reforma Agrária, INCRA (2019), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, http://www.incra.gov.br/ servicos/licitacoes-editais-e-pregoes/anteriores/file/922-mapa-localizacao-de-assentamentos;
- Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade Brasileira, 2ª Revisão, MMA (2018), Ministério do Meio Ambiente, http:// areasprioritarias.mma.gov.br/2-atualizacao-das-areas-prioritarias
- Unidades de Conservação, MMA (2019), Ministério do Meio Ambiente, https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro- nacional- de-ucs/dados-georreferenciados.html;
- Ponto de Captação, Prefeitura Municipal de Taió (2023).

1:90.000

N

0 2 4 6 km

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano 51º W. Gr .; acrescidas as constantes 10.000 km e 500 km, respectivamente

Datum SIRGAS2000



SANTA CATARINA

INTEGRAL
Soluções em Engenharia

INTEGRAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Estudo Técnico Socioambiental de Taió

Sobrezoneamento

Data	Elaboração	Articulação
18/10/2023	Integral Soluções em Engenharia	2/2 A2